■ 太陽電池モジュール（ 参考 ）

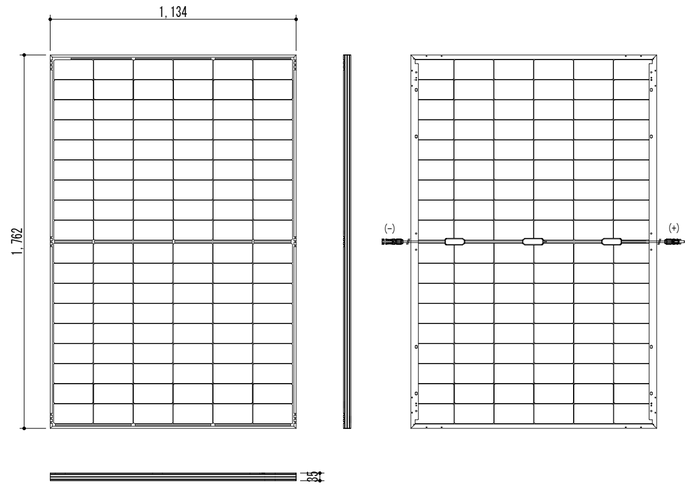

（ 参考型式 ） 京セラ：KT450W - 108NL4
単結晶 シリコン
周囲温度：-40 ～ 40 ℃
相対湿度：100 % 以下
設計荷重：3,000 Pa（ 安全率 1.5 4,500 Pa ）
質　　量：約 25.4 kg

■ パワーコンディショナ（ 参考 ）

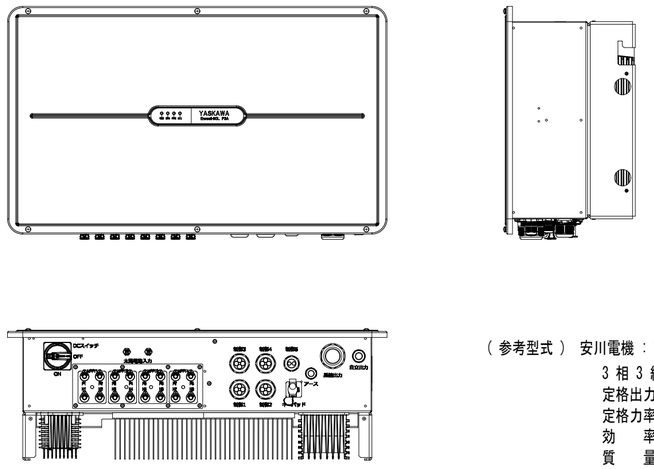

（ 参考型式 ） 安川電機：CEPT-P3AB2025B
3 相 3 線式 210 V 60 Hz
定格出力：25.0 kW
定格力率：0.95
効　　率：0.96
質　　量：約 57.0 kg

■ 計測監視装置（ 参考 ）

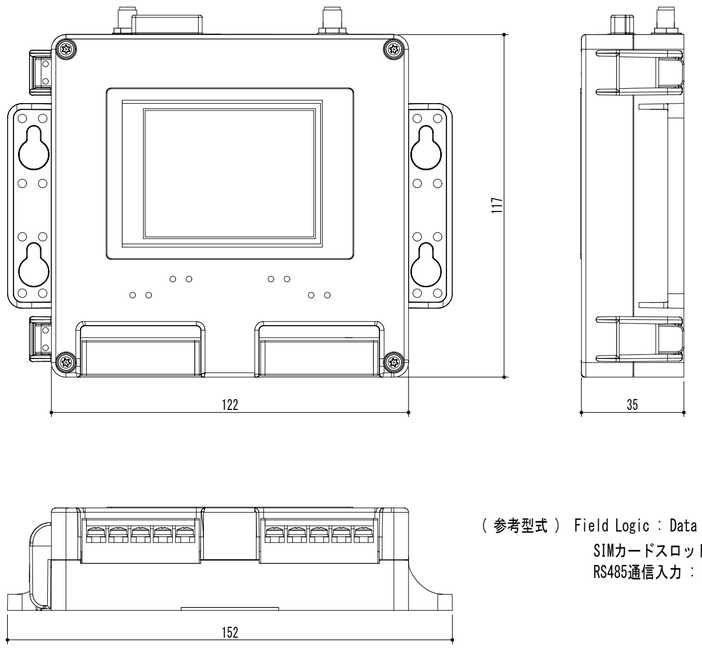

（ 参考型式 ） Field Logic：Data Cube 4
SIMカードスロット：搭載
RS485通信入力：2 ポート

土　佐　町		図面名称	太陽光発電設備 機器図	縮尺	（ A2 ） S= ---	設計種別	設計図	図面番号	5 10
工事件名	太陽光発電設備 導入事業（ さめうら荘 ）					事務所名	土佐町		
		工事箇所	高知県 土佐郡 土佐町 田井			会社名			